
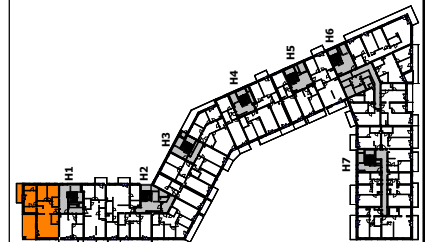
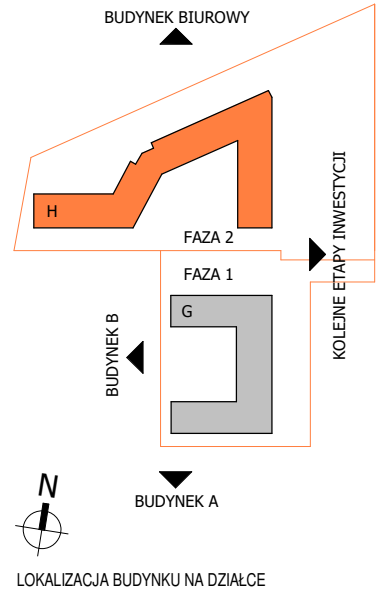


DATA WYDANIA: 05.11.2020
NR ZMIANY: 0

MIESZKANIE H1.5.M3

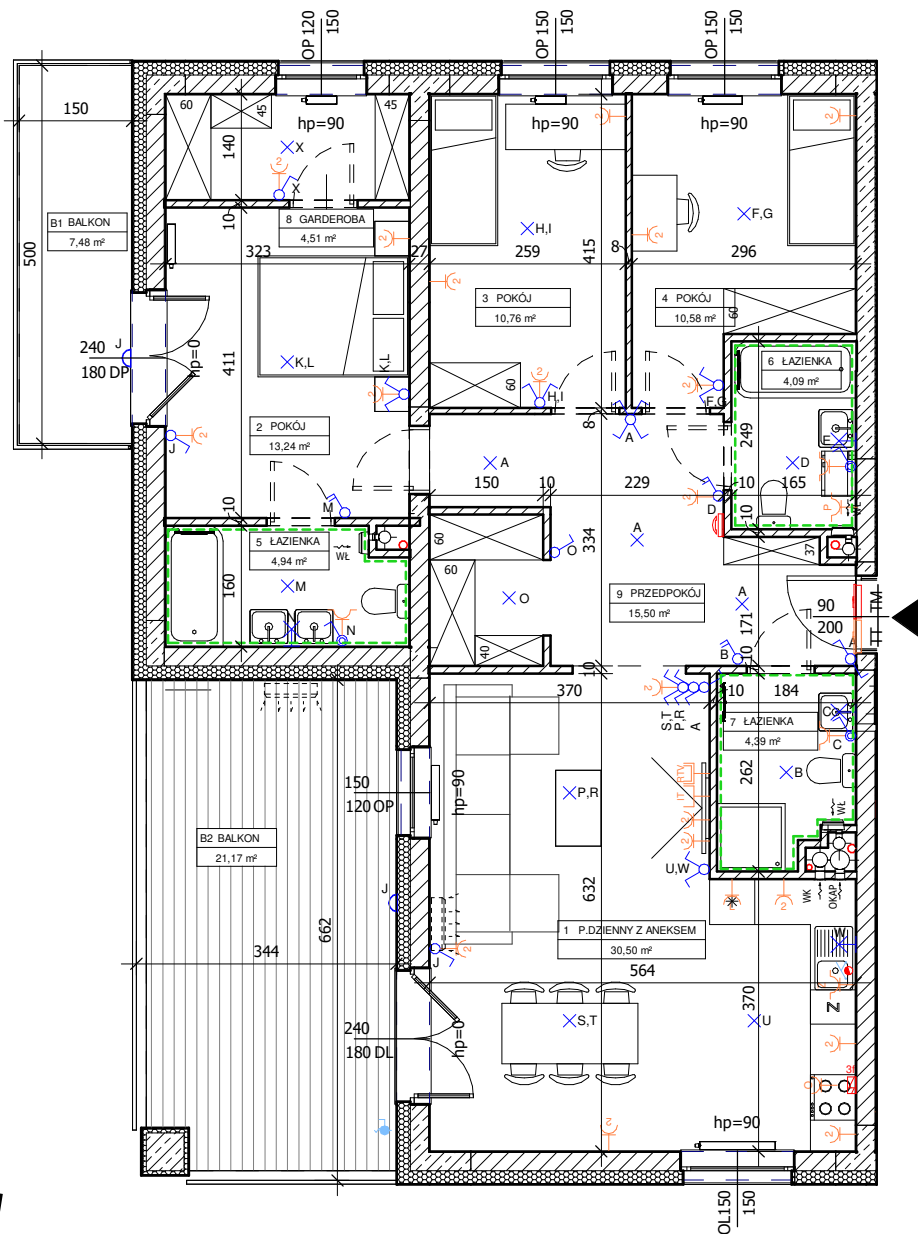

▲	OZNACZENIA: Wejście do mieszkania	hp	Gniazdo wtykowe okapu
hp	Wysokość parapetu	hp	Gniazdo wtykowe pralki
Drzwi wewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Gniazdo wtykowe pojedyncze IP44
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Gniazdo wtykowe zmywarki
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Gniazdo wtykowe natynkowe IP55
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Gniazdo RTV/SAT
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Gniazdo informatyczne podwójne
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Punkt podłączenia trójfazowy
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Unifon mieszkaniowy
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Łącznik podwójny
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Łącznik pojedynczy
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Łącznik dwubiegunowy z jednym klawiszem
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Łącznik schodowy
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Łącznik pojedynczy IP44
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Łącznik krzyżowy
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Wypust oświetleniowy na suficie
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Wypust oświetleniowy na ścianie
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	h=min. 2,30m
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Łącznik schodowy podwójny
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Kinkiet, moc max. 60W IP 54
Drzwi zewnętrzne - otwór w murze min. 90/206 cm (wys. mierzona od posadzki docelowej o gr. 2cm)		hp	Proponowana lokalizacja jednostki klimatyzacji do realizacji przez nabywcę lokalu

BUDYNEK H, PIĘTRO 5, KLATKA H1, MIESZKANIE 3	
1 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	30,50 m ²
2 POKÓJ	13,24 m ²
3 POKÓJ	10,76 m ²
4 POKÓJ	10,58 m ²
5 ŁAZIENKA	4,94 m ²
6 ŁAZIENKA	4,09 m ²
7 ŁAZIENKA	4,39 m ²
8 GARDEROBA	4,51 m ²
9 PRZEDPOKÓJ	15,50 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU	98,51 m²
B1 BALKON	7,48 m ²
B2 BALKON	21,17 m ²
UWAGI:	
- metryka lokalu ma charakter poglądowy,	
- na rysunku podano wymiary ścian oraz powierzchnie pomieszczeń w stanie wykończonym, zgodnie ze standardem wykończenia	
- w związku z optymalizacją konstrukcji powierzchni poszczególnych pomieszczeń mogą ulec zmianie,	
- podane wymiary balkonów dotyczą płyty balkonowej,	
- wysokość instalowania osprzętu od poziomu posadzki:	
- gniazda: w pokojach-ok.30cm, w kuchni-ok.120cm, do urządzeń stacjonarnych w kuchni-ok.30cm, do okapu-ok.220cm,	
- przy umywalce w łazience-ok.120cm, do pralki w łazience-ok.90cm, wyłączniki oświetlenia-ok.120cm, unifon-ok.145cm;	
- zasilanie zmywarki w wodę i odbiór ścieków wykonać z podejść pod zlewomywalki.	